





引張接着性試験（NEXCO試験法432,439,422）

既設コンクリートに新たに部材を継ぎ足す場合や、断面修復材で補修する場合には、材料の付着性能が求められます。当機構では円柱供試体を用いた引張接着性試験（直接引張試験）を行っています。

試験状況

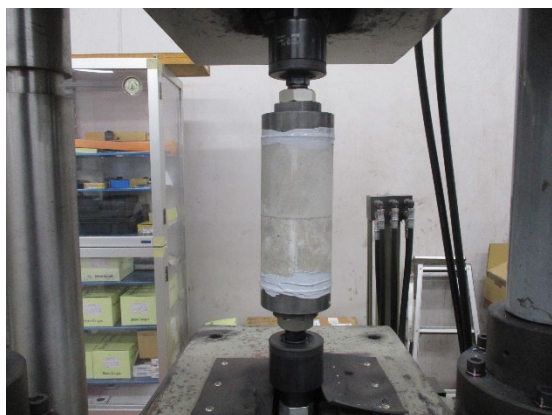


東日本・中日本・西日本高速道路株式会社（NEXCO）要求事項（2024.1.1現在）

試験方法	規格値	供試体
付着性能試験方法 NEXCO試験法422-2004	1.5 N/mm ² 以上	Φ100×160 mm 最低数量3本
断面修復用吹付モルタルの試験方法 NEXCO試験法432-2006※1	コンクリートと断面修復材との付着強度は、1.5 N/mm ² 以上であること。	Φ75×150 mmまたはΦ100×200 mm 数量5本
床版上面における断面修復用補修材の試験方法 NEXCO試験法439-2015※1	コンクリートと断面修復材との付着強度は、1.5 N/mm ² 以上であること。	Φ75×150 mmまたはΦ100×200 mm 数量5本

※1 供試体作製に必要な400×400×100 mm平板の購入についてはご相談ください。

試験の流れ

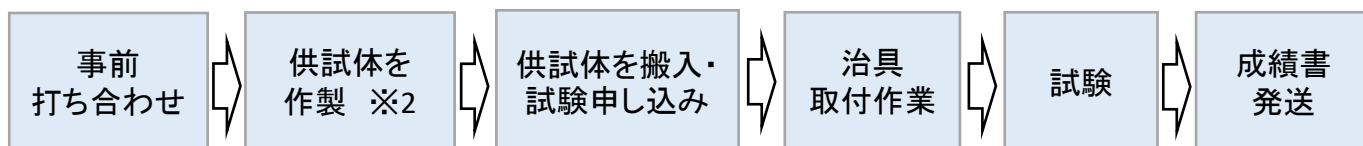

※2 供試体はお客さままでご用意ください。作製できない場合はご相談ください。

お問い合わせ先

<https://www.jqa.jp>

一般財団法人 日本品質保証機構

<マテリアルテクノ営業部>

関東営業課 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-12

TEL 03-3474-2525 / FAX 03-3474-3021

E-mail kanto-mt-cstm@jqa.jp

中部営業課 〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村沖浦39

TEL 0568-24-2204 / FAX 0568-24-1630

E-mail chubu-mt-cstm@jqa.jp

関西営業課 〒578-0921 大阪府東大阪市水走3-8-19

TEL 072-966-7207 / FAX 072-966-7885

E-mail kansai-mt-cstm@jqa.jp

九州営業課 〒839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣3-2-33

TEL 0942-48-7785 / FAX 0942-48-7789

E-mail kyushu-mt-cstm@jqa.jp