

## 【IQNET-RC マーク使用規則】

### IQNET-RC (IQNET Recognized Certification) マーク

(IQNET:国際認証機関ネットワーク)

- ① ISO 9001/ISO 14001 の規格の登録組織が使用できます。
- ② 登録証に記載されている IQNET ロゴマークとは異なります。JQA 登録マークを左に IQNET-RC マークを右に配列してください。IQNET-RC マーク単独での使用はできません。認定機関シンボルとの同時表示はできません。
- ③ IQNET ネガのデータは、「可能な限り指定色(の近似色)の背景」でのご使用となりますが、IQNET-RC マークの円形が認識できれば白以外の他の色を使用できます。

IQNET-RC マークの指定色は『“PANTON”661』/『C100,M80,Y0,K0』(印刷用)/『R0,G53,B148』(WEB用)を用いてください。

なお、ご希望の場合には、指定色以外に黒一色『K100』(印刷用)のポジ・ネガもご使用いただけます(ただし、指定色の使用が推奨されています)。

### 【マーク見本】

ポジ;指定色下地に白抜き文字



ネガ;白色下地に指定色文字




(この資料に示す図は全てイメージです。電子データは、JQA メンバースサイトにてダウンロード可能です)

【JQA メンバースサイト】 [https://www.jqa.jp/service\\_list/management/support/members.html](https://www.jqa.jp/service_list/management/support/members.html)

ポジ・ネガについての、使用にあたっての優先順位はございません。

### 【使用例】

a) 単独の JQA 登録マーク(複合マークを含む)と IQNET-RC マークを表示の場合

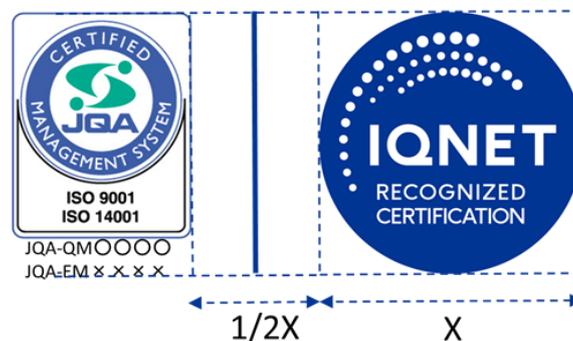

印刷の場合、IQNET-RC マークのサイズは、直径 21 mm 以上としてください。  
状況により規定サイズより縮小する場合は、判読可能な大きさとしてください。

## 【IQNET-RC マーク使用規則】

デジタル表示の場合、IQNET-RC マークのサイズは、直径 85px 以上としてください。

単独の JQA 登録マークと IQNET-RC マークの間は、 $1/2X$  (IQNET-RC マークの直径の半分) とし、両マークの間に IQNET-RC マークと同一の指定色(ネガの場合は白)の縦線を入れてください。人の目で認識できれば、縦線の太さの指定はありません。

b) 複数の JQA 登録マークと IQNET-RC マークを表示の場合 (IQNET-RC マークは一つを推奨)

b) - 1; JQA 登録マーク群と IQNET-RC マークの間を  $1/2X$  (IQNET-RC マークの直径の半分) とする場合



JQA 登録マーク群と IQNET-RC マークの間を  $1/2X$  (IQNET-RC マークの直径の半分) とする場合は、両マークの間に IQNET-RC マークと同一の指定色(ネガの場合は白)の縦線を入れてください。人の目で認識できれば、縦線の太さの指定はありません。

b) - 2; JQA 登録マーク群と IQNET-RC マークの間を  $1/4X$  (IQNET-RC マークの直径の  $1/4$ ) とする場合



JQA 登録マーク群と IQNET-RC マークの間を  $1/4X$  (IQNET-RC マークの直径の  $1/4$ ) とする場合は、両マークの間に線は入れないでください。